

Maßblatt für Leckschutzauskleidung AK-S mit einem Dom

Zylindrische Behälter nach DIN 6608 o. ä.

Per Fax oder Mail an:

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
 Werk Amorbach
 Von-Stein-Str. 17
 63916 Amorbach
 Tel. +49 7135 102-381
 Fax +49 7135 102-388
 AM-Huellen@afriso.de


Absender:

Gewünschter Liefertermin:

Bestell-Nr.:

Com.:

Tankvolumen: _____ Liter

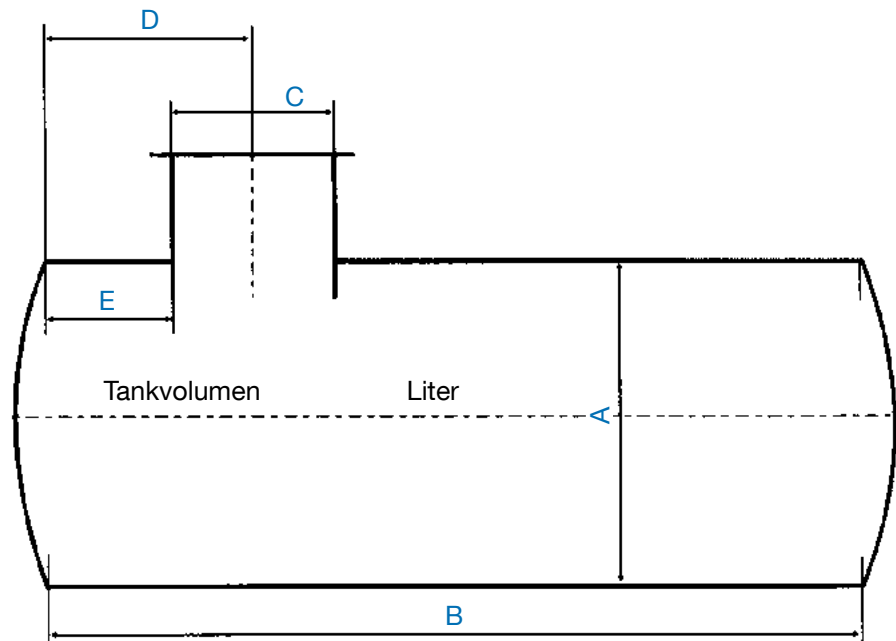

A) Behälter-Ø: _____

Hat der Tank Verstärkungsringe? _____

B) Länge über Schweißnaht hinaus (Beginn der Rundungen): _____

Maßaufnahme durch: _____

C) Domhals Ø: _____

D) Beginn der Rundung bis Dommitte: _____

E) Kontrollmaß (Beginn Rundung bis Domhals): _____

 Datum

 Firmenstempel, Unterschrift