

# Maßblatt für Leckschutzauskleidung AK-S mit zwei Domen

Zylindrische Behälter nach DIN 6608 o. ä.

**Per Fax oder Mail an:**

AFRISO-EURO-INDEX GmbH  
 Werk Amorbach  
 Von-Stein-Str. 17  
 63916 Amorbach  
 Tel. +49 7135 102-381  
 Fax +49 7135 102-388  
 AM-Huellen@afriso.de

**Absender:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Gewünschter Liefertermin:**

\_\_\_\_\_


**Bestell-Nr.:**

\_\_\_\_\_

**Com.:**

\_\_\_\_\_

Tankvolumen: \_\_\_\_\_ Liter

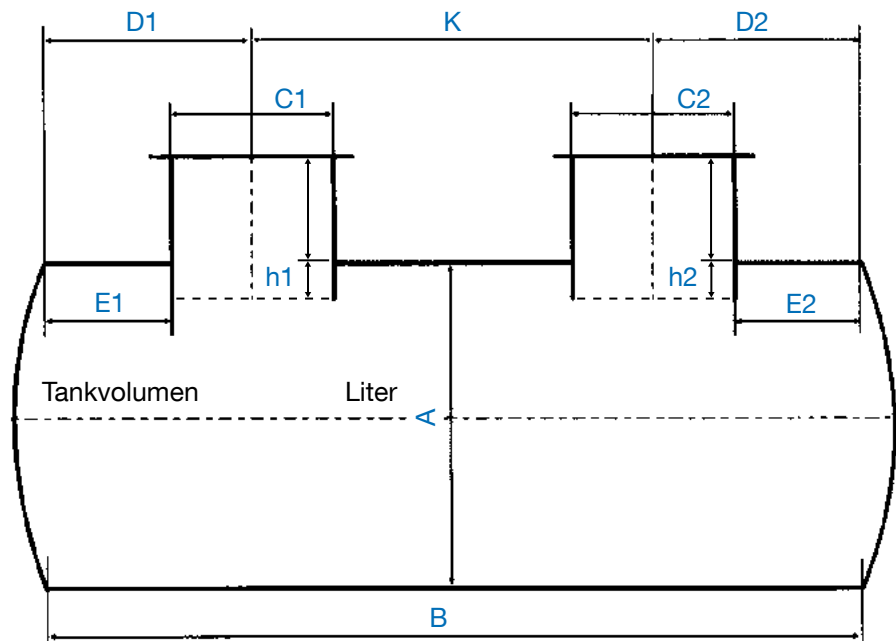

A) Behälter-Ø: \_\_\_\_\_

Hat der Tank Verstärkungsringe? \_\_\_\_\_

B) Länge über Schweißnaht hinaus (Beginn der Rundungen): \_\_\_\_\_

Maßaufnahme durch: \_\_\_\_\_

C1) Domhals Ø: \_\_\_\_\_ C2): \_\_\_\_\_

D1) Beginn der Rundung bis Dommitte: \_\_\_\_\_ D2): \_\_\_\_\_

E1) Kontrollmaß (Beginn Rundung bis Domhals): \_\_\_\_\_ E2): \_\_\_\_\_

K) Kontrollmaß (Dommitte bis Dommitte): \_\_\_\_\_

h) Überstand Domhals innen h1): \_\_\_\_\_ h2): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Datum

\_\_\_\_\_  
 Firmenstempel, Unterschrift